
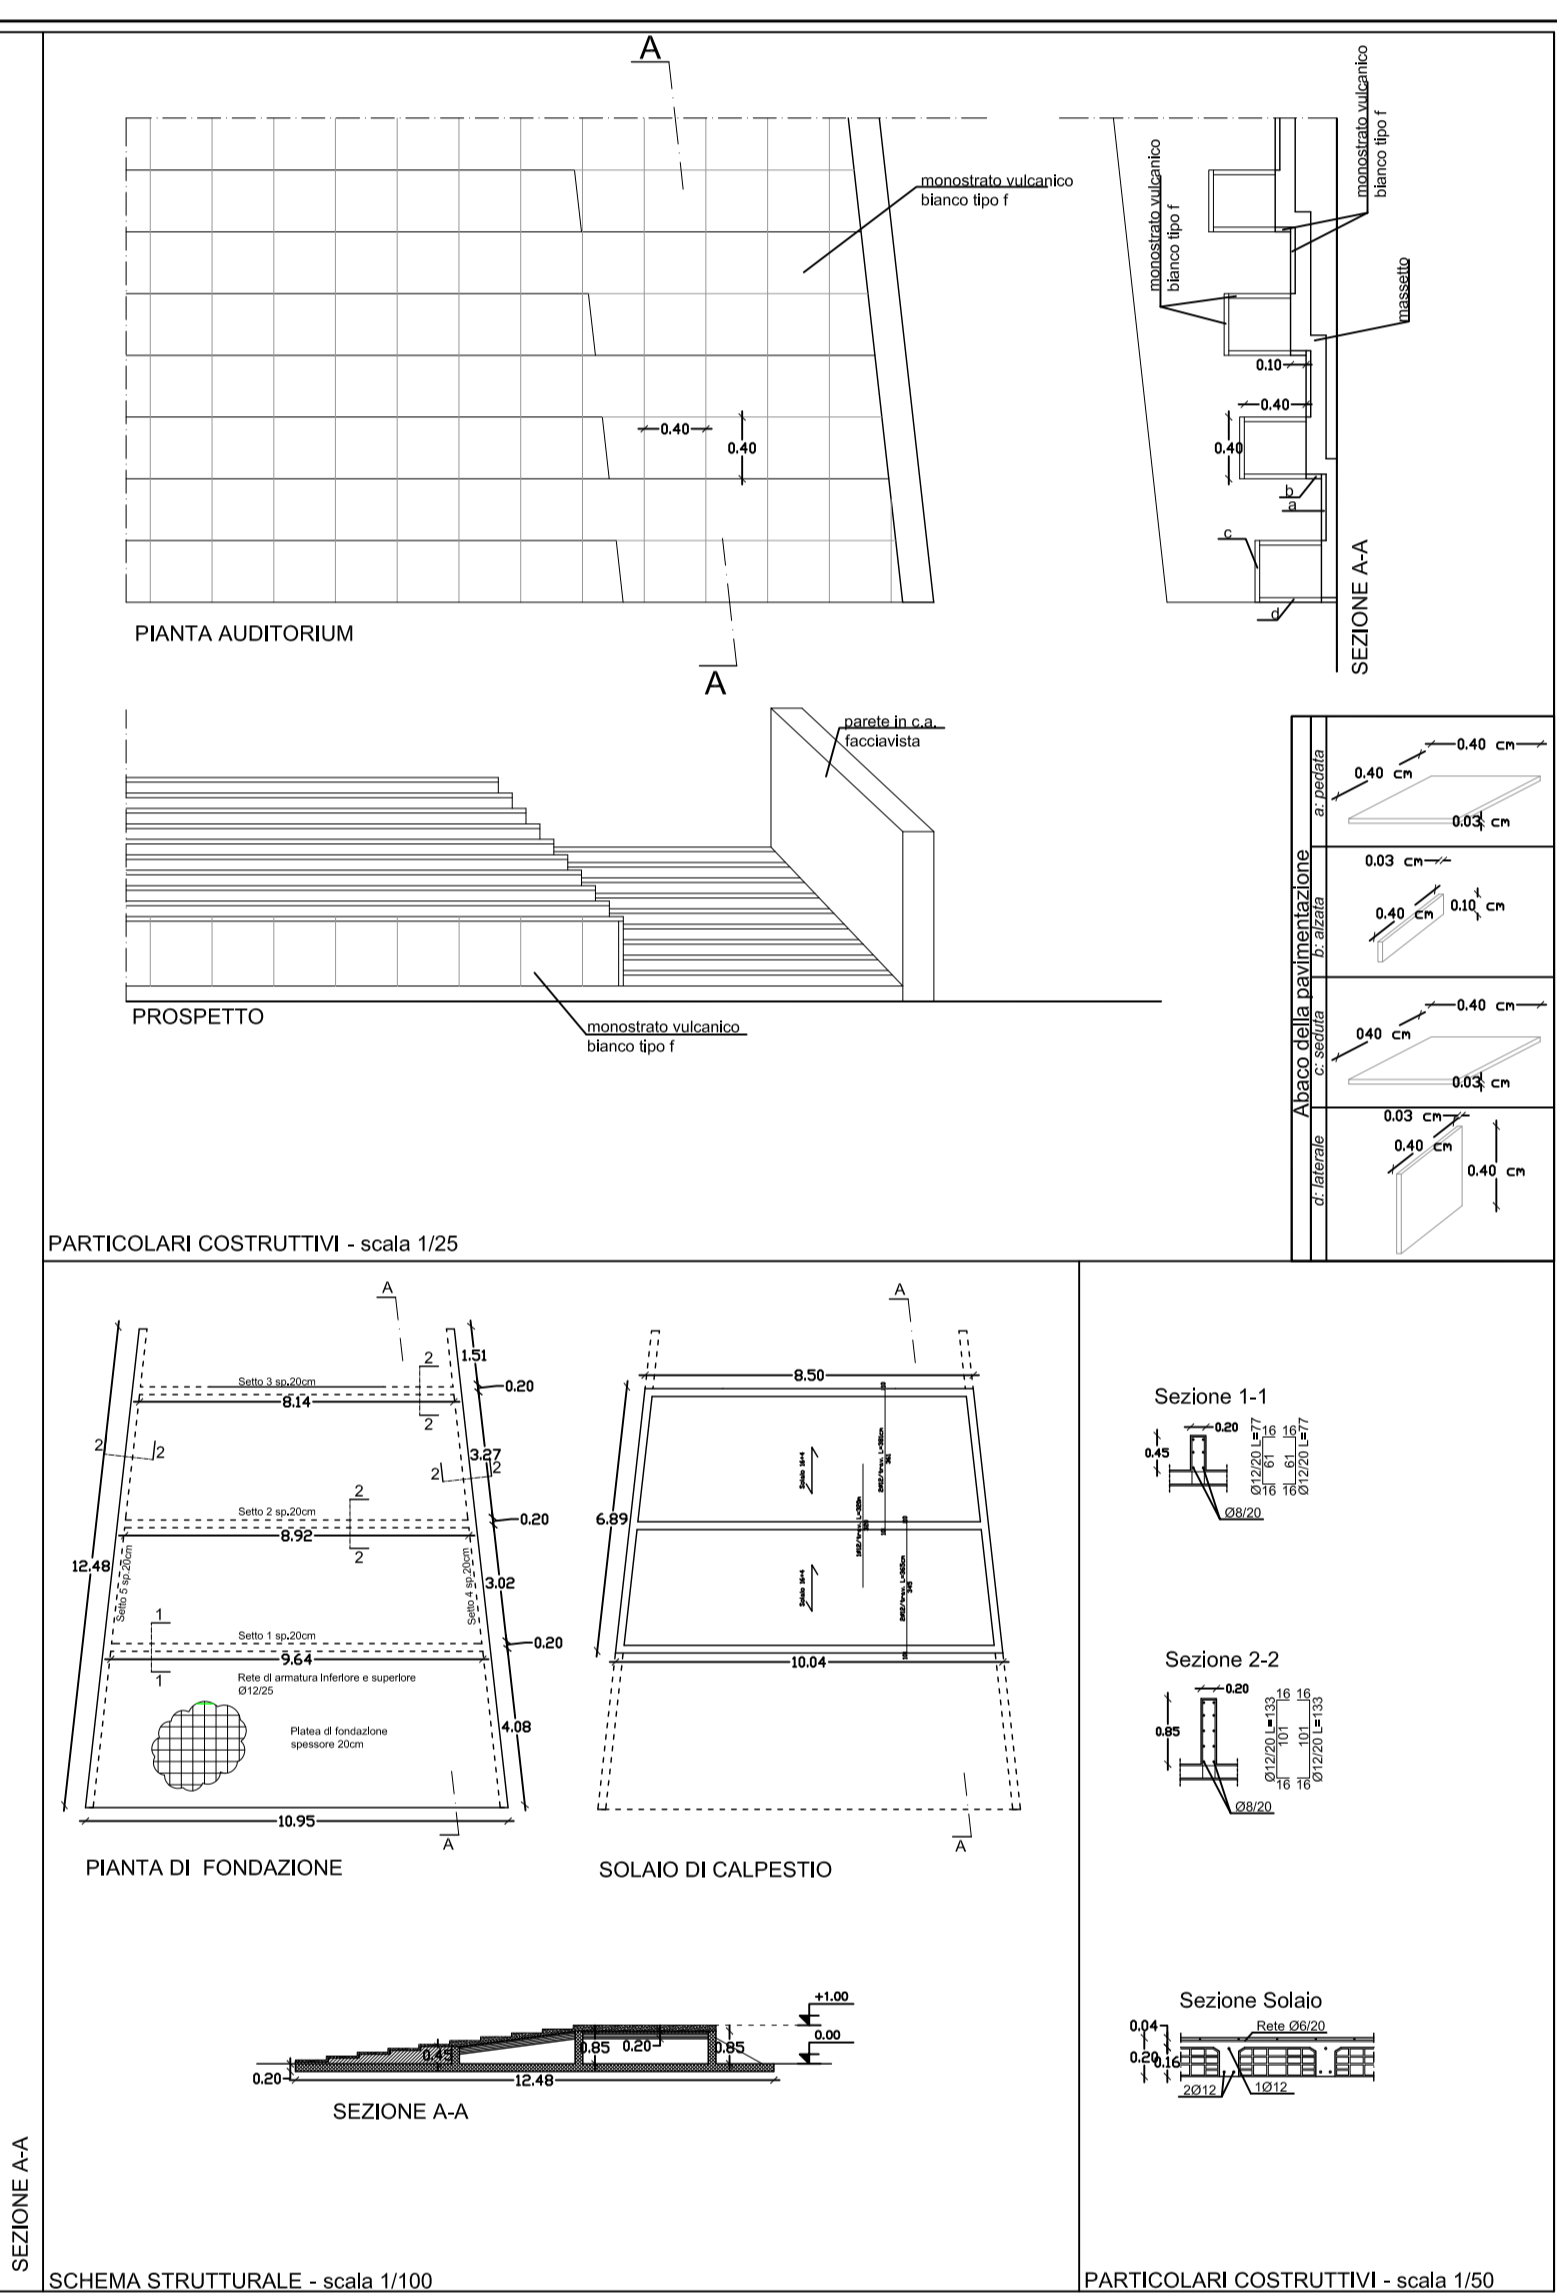


COMUNE DI SANTARPING provincia di Caserta	
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CAV. GIUGLIANO"	
PROGETTO ESECUTIVO	
ELABORATI	<input type="checkbox"/> RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA <input type="checkbox"/> RELAZIONE METEOROLOGICA <input type="checkbox"/> INQUADRAMENTO TERRITORIALE <input type="checkbox"/> Stato di fatto <input type="checkbox"/> Trasparenza <input type="checkbox"/> PROGETTO ARCHITETTICO E COSTRUTTIVO <input type="checkbox"/> C1 - Dimensioni e rapporti metrici <input type="checkbox"/> C2 - Impianti elettrici generali <input type="checkbox"/> C3 - Impianti <input type="checkbox"/> C4 - Impianti idraulici <input type="checkbox"/> C5 - Climatizzazione <input type="checkbox"/> C6 - Impianti di riscaldamento <input type="checkbox"/> C7 - Impianti di ventilazione <input type="checkbox"/> C8 - Impianti di illuminazione <input type="checkbox"/> C9 - Impianti di sicurezza <input type="checkbox"/> C10 - Impianti di protezione antincendio <input type="checkbox"/> C11 - Impianti di protezione sismica <input type="checkbox"/> C12 - Impianti di protezione dai rumori <input type="checkbox"/> C13 - Impianti di protezione dai gas <input type="checkbox"/> C14 - Impianti di protezione dai campi elettromagnetici <input type="checkbox"/> C15 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C16 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C17 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C18 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C19 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C20 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C21 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C22 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C23 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C24 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C25 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C26 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C27 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C28 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C29 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C30 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C31 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C32 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C33 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C34 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C35 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C36 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C37 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C38 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C39 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C40 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C41 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C42 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C43 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C44 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C45 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C46 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C47 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C48 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C49 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C50 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C51 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C52 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C53 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C54 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C55 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C56 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C57 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C58 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C59 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C60 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C61 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C62 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C63 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C64 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C65 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C66 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C67 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C68 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C69 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C70 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C71 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C72 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C73 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C74 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C75 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C76 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C77 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C78 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C79 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C80 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C81 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C82 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C83 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C84 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C85 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C86 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C87 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C88 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C89 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C90 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C91 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C92 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C93 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C94 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C95 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C96 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C97 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C98 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C99 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici <input type="checkbox"/> C100 - Impianti di protezione dai campi elettrostatici
PROGETTA	
DATA	

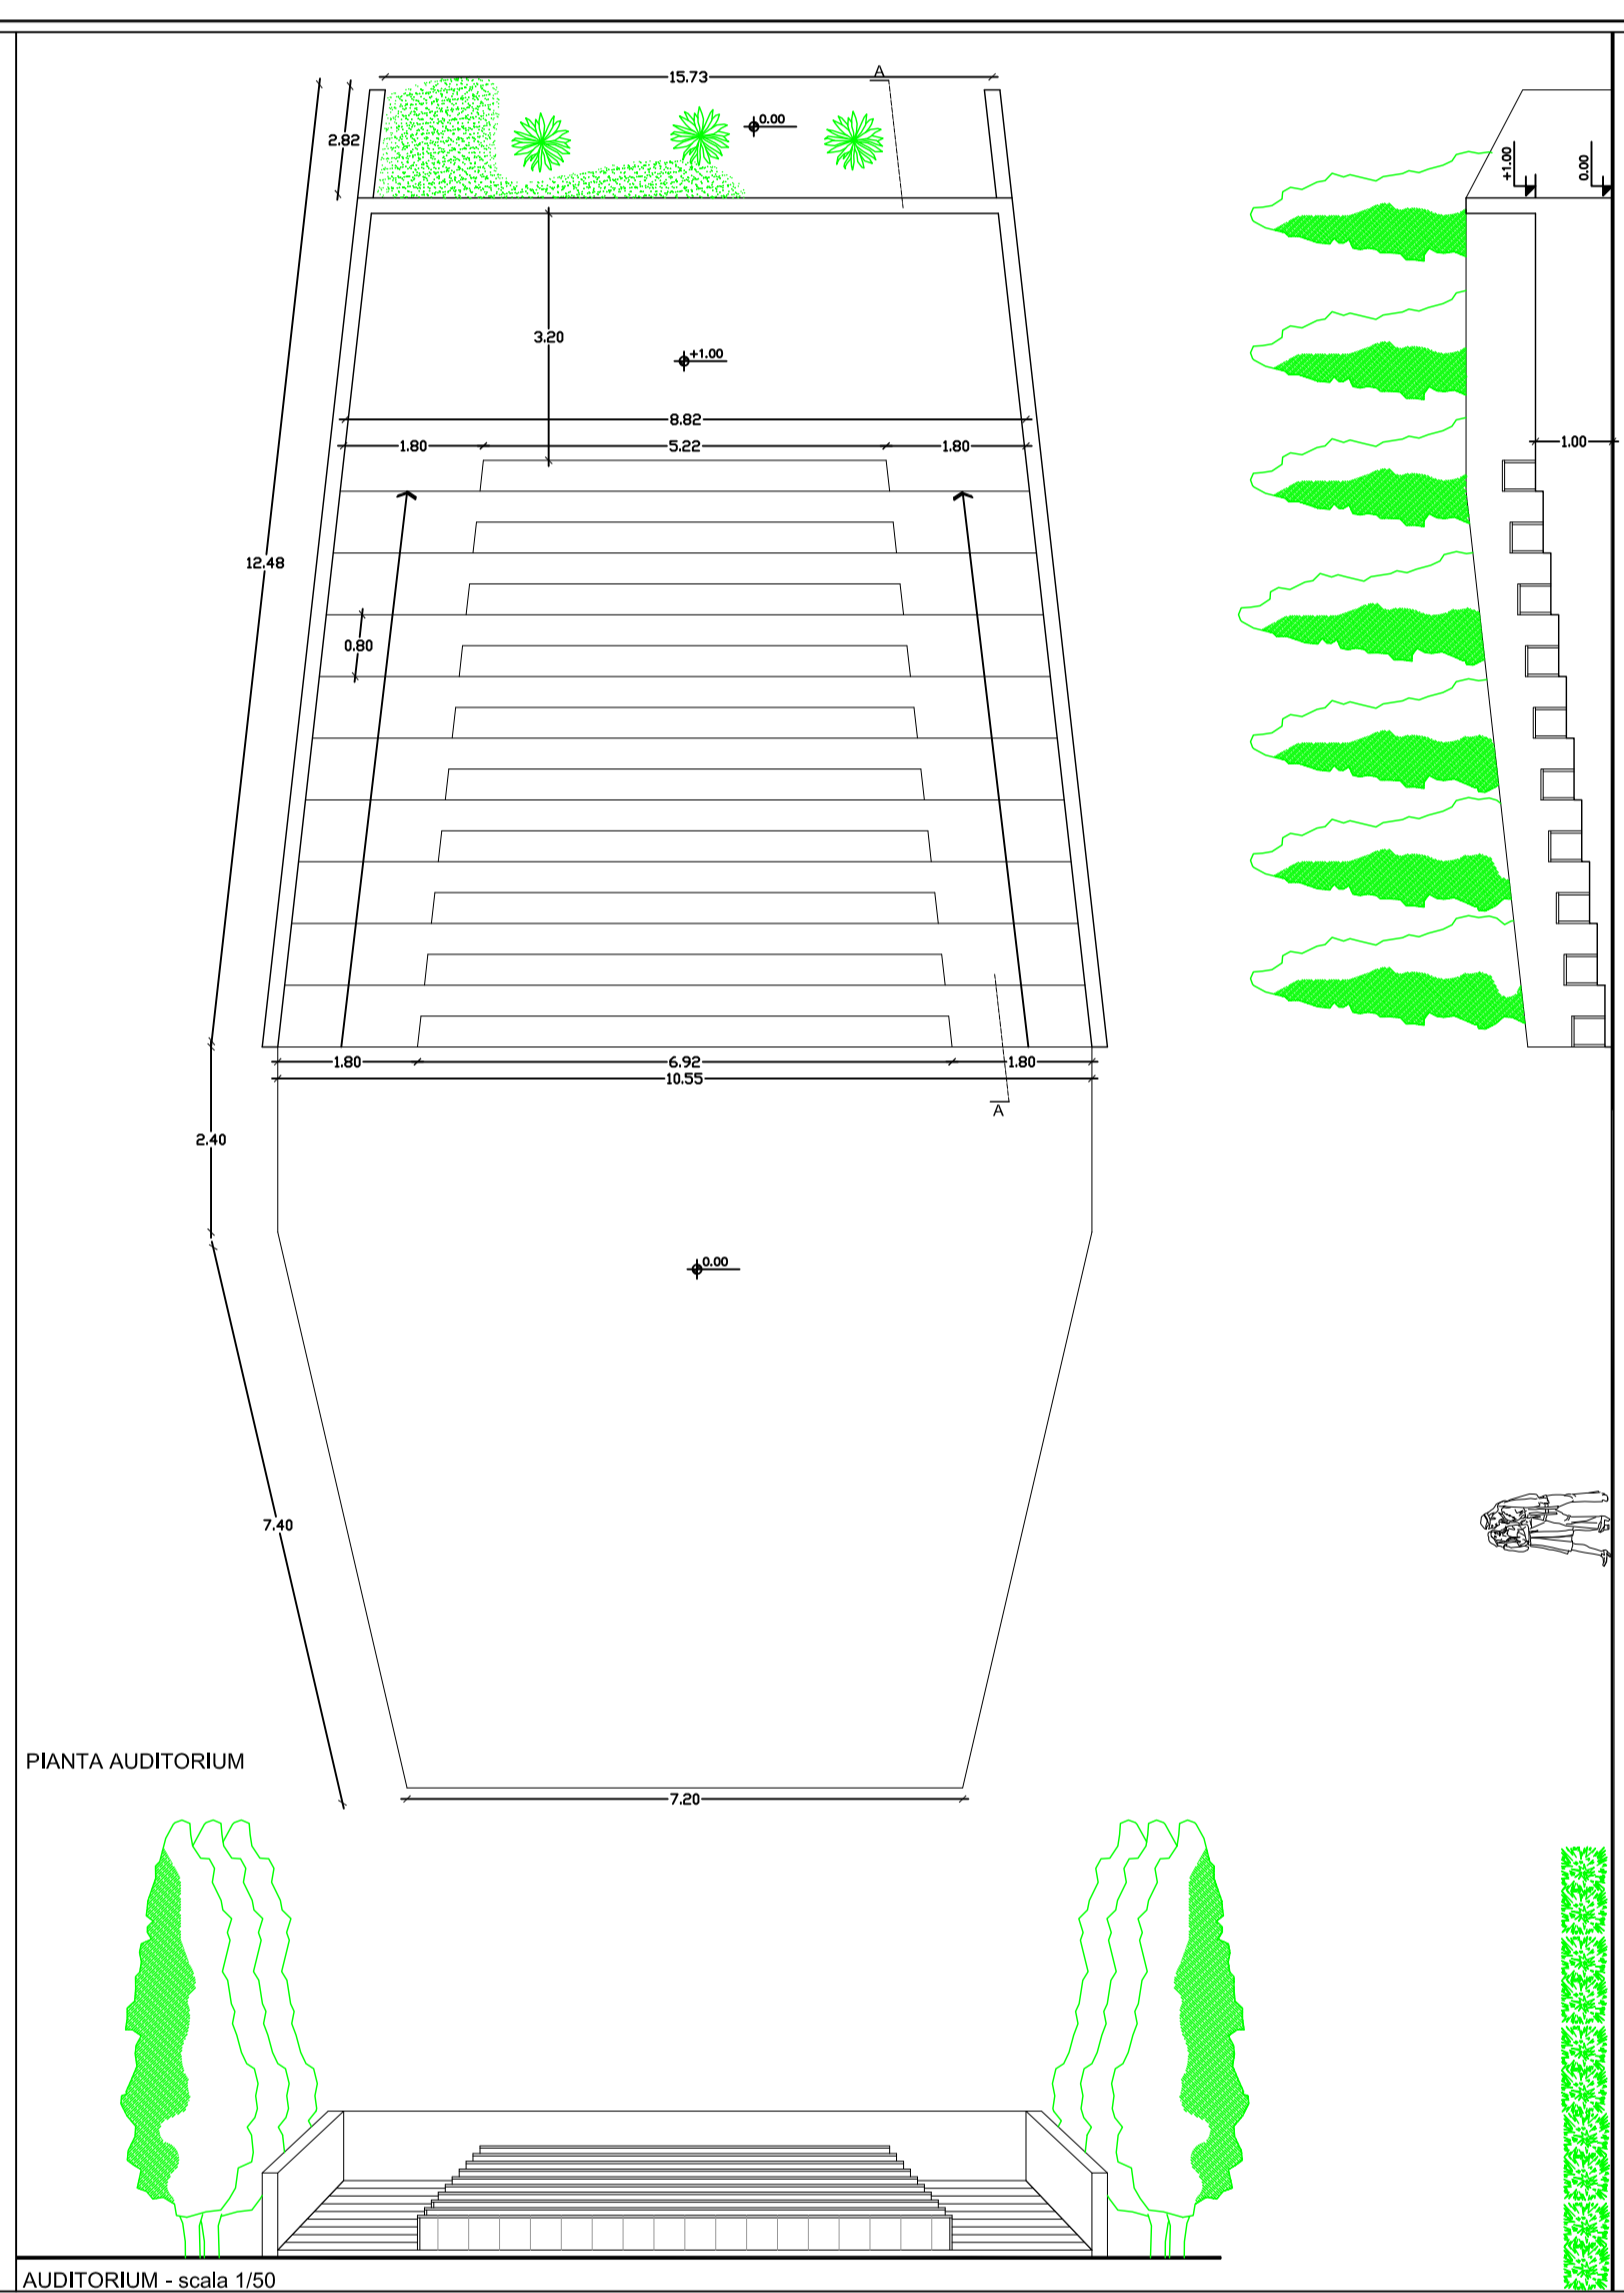

C5- SPAZI POLIVALENTI

C.5